



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI  
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

A V I Z T E H N I C  
D E P R E L U N G I R E

Conform procesului-verbal nr. 106780, din data de 20 iulie 2023 al Comisiei de avizare nr. 18 a agrementelor tehnice în construcții, aceasta a constatat că titularul a făcut dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform prevederilor menționate la cap. „condiții” din agrementul tehnic.

**CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII** prelungește AVIZUL TEHNIC al agrementului tehnic nr. 017-05/3545-2021, referitor la: ARMATURI SI FITINGURI PENTRU INSTALATII DE APA SI INCALZIRE, TIP PETTINAROLI, produse de FRATELLI PETTINAROLI S.p.A., Italia, până la data de 27 octombrie 2024.

*În baza prezentului aviz tehnic de prelungire, armăturile și fititngurile pot fi utilizate pentru destinația preconizată în contact cu apa potabilă numai însotite de avizul sanitar/notificarea emis/emisă de Institutul Național de Sănătate Publică.*

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

SECRETAR DE STAT

Marin TOLE

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**  
**CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**AVIZ TEHNIC**

În baza procesului verbal nr. 16-132905 din data de 27 octombrie 2021 al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

**CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**AVIZEAZĂ FAVORABIL :**

agrementul tehnic nr. 017-05/3545-2021, elaborat de INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚE TERMICE, pentru ARMATURI SI FITINGURI PENTRU INSTALATII DE APA SI INCALZIRE, TIP PETTINAROLI, al cărui producător este FRATELLI PETTINAROLI S.P.A., ITALIA.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de 27 octombrie 2023 și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții” din agrementul tehnic.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apa potabilă armăturile și fittingurile trebuie să dețină aviz sanitar emis de Institutul Național de Sănătate Publică.

Agrementul tehnic este valabil până la data de 27 octombrie 2024, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII**

**SECRETAR DE STAT**

Marin TOLE





MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI  
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII



# Agrement Tehnic 017-05/3545-2021

ARMATURI SI FITINGURI PENTRU INSTALATII DE APA SI INCALZIRE, TIP  
PETTINAROLI  
PETTINAROLI VALVES AND FITTINGS FOR PLUMBING AND HEATING  
PETTINAROLI ROBINETTERIE ET RACCORDS POUR PLOMBERIE ET  
CHAUFFAGE  
PETTINAROLI ARMATUREN UND FITTINGS FÜR SANITÄR UND  
HEIZUNGSTECHNIK  
Cod categorie: 28 si 29

PRODUCĂTOR: FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.

Via Pianelli, 38-28017 S. Maurizio d'Opaglio (NO) - Italia  
tel: +39 0322 96217, fax: +39 0322 96546

TITULAR  
AGREMENT  
TEHNIC: S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.  
Bld. Preciziei nr. 28, sector 6, București, ROMANIA  
Tel: 021.317.38.00; Fax: 0372.899.445

ELABORATOR  
AGREMENT  
TEHNIC: INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚE TERMICE BUCUREȘTI  
B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, București  
Tel/fax: 021.252.11.57

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05  
"Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor"

Prezentul agrément tehnic este valabil până la data de 27.10.2024 numai însoțit de  
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de  
certificat de calitate.



# CONCILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 05 „Produse, procedee și echipamente pentru instalațiile de încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice, aferente construcțiilor” din cadrul Institutului European pentru Științe Termice din București, analizând documentația de solicitare de agrement tehnic prezentată de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din București și înregistrată cu nr. 210902 din data de 01.09.2021, referitoare la produsele „**ARMATURI SI FITINGURI PENTRU INSTALATII DE APA SI INCALZIRE, TIP PETTINAROLI**” realizate de FRATELLI PETTINAROLI S.P.A. din Italia elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3545-2021, în conformitate cu I.9-2015 Normativ privind proiectarea și execuția instalațiilor sanitare cu completările și modificările ulterioare, I.13-2015 „Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor de incalzire centrală”, P 118-1999 „Normativ de siguranță la foc a construcțiilor”, C 300-1994 „Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora”, și rapoartele de încercări emise de laboratorul INSIST - Universitatea Tehnică de Construcții București, România, toate valabile la data elaborării prezentului agrement tehnic.

## 1. Definirea succintă

### 1.1 Descrierea succintă

Armaturile și distribuitoarele / colectoarele (fitingurile) produse de firma **FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.**, din ITALIA, se utilizează la executarea conexiunilor în instalatii de alimentare cu apă rece și apă caldă și în instalatiile de incalzire (incalzire radianta sau cu corpuri statice) din clădiri.

Armaturile și fitingurile produse de firma **FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.** din Italia, se realizează din alama (CuZn36Pb2-AS-CW602N, CuZn39Pb3-CW614N, CuZn40Pb2-CW617N), alama fără Pb (CuZn42-CW510L) și aliaje rezistente la coroziune (CuZn38AS-CW511L).

**a) Robinete cu obturator sferic**, cu imbinare cu filete, secțiune de trecere totală.

Presiunea maximă de lucru este 30 bar pentru o temperatură de 100°C.

#### a1) Robinete de trecere

- robinet alama, actionare cu maneta rosie din aluminiu (cod 50), maneta din otel rosu (cod 51), fluture (cod 52), roata cu reductor (cod 53), maneta din otel cu tija prelungita (cod 55), diam.  $\frac{1}{4}'' \div 4''$ :

FI-FI, art. 50, 51, 52, 53, 55

FI-FE, art. 50/1; 51/1; 52/1; 53/1; 55/1

FE-FE, art. 50/2; 51/2; 52/2; 53/2; 55/2

HOL-FI, art. 50/3; 51/3, 52/3; 55/3

HOL-FE, art. 50/4; 51/4, 52/4; 55/4;

- robinet alama, actionare cu maneta din otel albastru, diam.  $\frac{3}{8}'' \div 3''$

FI-FI art. 51BDIN,

FI-FE art. 51BDIN/1;

- robinet alama, actionare cu fluture albastru, diam.  $\frac{3}{8}'' \div 1\frac{1}{4}''$

FI-FI art. 52BDIN,

FI-FE art. 52BDIN/1;

- robinet alama cu dispozitiv de blocare, cu maneta rosie, diam.  $\frac{1}{4}'' \div 2''$

FI-FI art. 58,

FI-FE art. 58/1,

FE-FE art. 58/2;

- robinet alama cu continut redus de plumb și nichel, actionat cu o maneta verde, diam.  $\frac{1}{4}'' \div 4''$ ,

FI-FI art. 51EU,

FI-FE art. 51EU/1


FE-FE art. 51EU/2;

HOL-FI art. 51EU/3;

- robinet din aliaj rezistent la dezincare, cu filete FI-FI, maneta de actionare alba din otel (51NDA), maneta verde din otel (cod 51NDAV), maneta albastra din otel (cod 51NDAQC), fluture rosu (cod 52NDA) și cu roata și reductor (cod 53NDA), cu diam.  $\frac{3}{8}'' \div 2''$ .

- robinet din alama extra compact, cu maneta rosie de actionare din aluminiu (cod 50CE), maneta din otel (cod 51CE), cu fluture (cod 52CE), cu maneta din plastic prelungit (cod 52CET), diam.  $\frac{1}{4}'' \div 2''$ :

FI-FI art. 50CE, 51CE, 52CE; 52CET

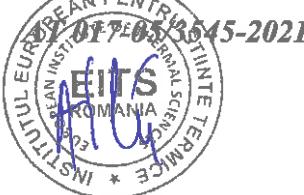

FI-FE art. 50CE/1, 51CE/1, 52CE/1; 52CET/1  
FE-FE art. 50CE/2, 51CE/2, 52CE/2; 52CET/2  
HOL-FI art. 50CE/3, 51CE/3, 52CE/3;  
52CET/3.

#### a2) Robinete de concesie

- robinet de concesie din alama, cu patrat mic de actionare (12-20mm) pentru manevrare de la distanta, diam.  $\frac{1}{4}'' \div 2''$

FI-FI art. 56,

FI-FE art. 56/1,

FE-FE art. 56/2;

- robinet de concesie din alama, cu patrat mare de actionare 28mm, pentru manevrare de la distanta, diam.  $\frac{1}{4}'' \div 2''$

FI-FI art. 57, 57EU, 57CE, 57CEV,

FI-FE art. 57/1, 57/1EU, 57/1CE, 57/1CEV

FE-FE art. 57/2, 57/2EU, 57/2CE, 57/2CEV

- cheie actionare kit/robinet concesie alama.



Fig. 1. Robinet de concesie din alama

#### a3) Robinete cu stut pentru golire

- robinet din alama cu robinet de golire  $\frac{1}{4}''$ , actionare cu maner din aluminiu rosu (cod 50CS), maner din otel rosu (cod 51CSR), fluture rosu (cod 52CSR), cu maner si tija prelungita (cod 55CS)

FI-FI art. 51CSR, 52CSR, 50CS, 55CS

FI-FE art. 51CSR/1, 52CSR/1, 50CS/1, 55CS/1, diam.  $\frac{1}{2}'' \div 2''$

- robinet din alama FI-FI cu robinet de golire  $\frac{1}{4}''$ , actionare cu maner albastru din otel (51BDS), fluture albastru (52BDS), cu roata si reductor (53BDS), diametre intre  $\frac{1}{2}'' \div 1\frac{1}{4}''$

#### a4) Robinete in unghi

- robinet alama FI-FI in unghi de  $90^\circ$ , cu fluture rosu de actionare, cu orificiu golire de  $\frac{3}{8}''$ , diam.  $\frac{1}{2}'' \div 1''$

FI-FI art. 59ROS

FI-FE art. 59/1ROS

FE-FE art. 59/2ROS

FE-FI art. 59/9 ROS

FE-FE-FI art. 59CE/2

#### a5) Robinete pentru contoare

- robinet unghi din alama cu articulatie, cu fluture rosu (cod 209) si fluture albastru (cod 209BLU), diam.  $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$  si  $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$ .

FI-FI art. 209, 209BLU

FE-FI art. 209/1, 209/1B;

Presiunea maximă de lucru este 16 bar pentru o temperatură de  $100^\circ\text{C}$ .

- robinet alama cu articulatie  $\frac{3}{4}''$  – FE si dispozitiv antiretur, fluture albastru

$\frac{3}{4}''$  – FI art. 42METN

$\frac{3}{4}''$  - FE art. 42METN1, diam.  $\frac{1}{2}'' \div 1''$ .

Presiunea maximă de lucru este 10 bar pentru o temperatură de  $115^\circ\text{C}$ .

- robinet alama cu articulatie  $\frac{3}{4}''$  – FI, fluture albastru sau rosu

$\frac{3}{4}''$  – FI art. 52METN, 52METNR

$\frac{3}{4}''$  - FE art. 52METN1, 52MTNR1, diametre intre  $\frac{1}{2}''$  si  $1''$ .

Presiunea maximă de lucru este 10 bar pentru o temperatură de  $115^\circ\text{C}$ .

#### a6) Robinete cu 3 cai

- robinete din alama, configuratie tip L art. 240N/L si configuratie tip T art. 240N/T, actionare cu maner, diametre intre  $\frac{3}{8}''$  si  $2''$ .

#### a7) Robinet dublu serviciu (portfurtun)

- robinet cotit din alama portfurtun, actionat cu fluture (cod 295N) sau cu maner (cod 296N), diam.  $\frac{3}{8}'' \div 1''$ .

- robinet din alama golire portfurtun, cu dop,  $\frac{1}{2}''$  FE x  $\frac{3}{4}''$  FE, fluture rosu

FE – portfurtun art. 244SC

FI - portfurtun art. 245SC, dimensiuni  $\frac{1}{2}'' \times 14,5$  si  $\frac{1}{2}'' \times 16,2$ mm.

Presiunea maximă de lucru este 10 bar pentru o temperatură de  $115^\circ\text{C}$ .

#### a8) Robinete pentru montare in zid

Robinete cu trecere totala pentru ingropare in zid, pentru diametre de  $1/2''$ ; maneta sau dispozitivul de actionare cromat: cod 276N, cod 277N, cod 278N.

#### a9) Robinete pentru aplicatii speciale

- robinet din alama cromata cu filete FI-FI cu conexiune FE M10x1 pentru sonde de temperature, cod 52CES. Sonda nu este inclusa.

Actionare cu levier, diametre de  $\frac{1}{2}$ " si  $\frac{3}{4}$ ". Presiunea maxima de lucru este de 28 bar, iar temperatura este de 100°C.

- robinet cu capat filetat FE G3/4" pentru Eurocon 18mm, model 52TFLEX, diametrul de (3/4"x18mm) x (3/4"x18mm). Presiune maxima de lucru este de 30 bar, iar temperatura este de 100°C.

### b) Cu imbinare prin presare

**b1)** robinet din alama rezistenta la coroziune pentru prindere cu tevi de cupru la ambele capete sau combinat cu filete, conf. EN 1254/7, EN 13828, BS864.2-EN1254-2.

Robinetele au diametre cuprinse intre 15-54mm si  $\frac{1}{2}$ "-2" in functie de model, cu levier verde din otel (cod P100), fluture albastru (cod P102), levier de plastic (cod P102T) si maner cu tija prelungita (cod P105). Imbinarile la capete sunt de tipul:

- Presare x Presare, art. P100, P102, P102T, P105

- Presare x FI, art. P100/0, P102/0, P102T/0, P105/0

- Presare x FE, art. P100/1, P102/1, P102T/1, P105/1

- Presare x HOL, art. P100/3, P102/3, P102T/3, P105/3;

Presiunea maxima de lucru este 16 bar pentru o temperatură de 30°C.

**b2)** robinet din alama rezistenta la coroziune cu racorduri de prindere prin presare cupru/cupru, levier rosu (cod 51 CRFR), maneta din otel alb (cod 51CRFW), fluture rosu (cod 52CRF), diam. cuprins intre 15-54mm.

Presiunea maxima de lucru este 16 bar pentru o temperatură de 30°C.

### c) Robinete cu sferă, cu filtru

- robinete din aliaj special, rezistent la coroziune, FI-FI cu filtru incorporat tip FM28, inspectabil, cu levier din otel albastru (cod 51F), fluture albastru (cod 52F) si roata reductor (cod 53F).

Diametrele sunt cuprinse in intervalul  $\frac{1}{2}$ " si 2"; la comanda se poate executa si alte diametre. Presiune maxima de lucru este de 25 bar la o temperatura de 115°C.

- robinet din aliaj special, rezistent la coroziune, FI-FI, cu filtru tip FM28, si dispozitiv incorporat

pentru golire, cu levier din otel albastru (cod 51FS), cu fluture albastru (cod 52FS).

Diametrele sunt cuprinse in intervalul  $\frac{1}{2}$ " si 2"; la comanda se poate executa si alte diametre. Presiune maxima de lucru este de 16 bar la o temperatura de 115°C.

- robinet din aliaj special, rezistent la coroziune, FI x racord articulat pentru conectare la pompa, cu filtru integrat FM28, cu levier de otel albastru (cod 51FP). Sunt realizate pentru diametre de 1" x 1  $\frac{1}{2}$ " si 1  $\frac{1}{4}$ " x 2".

Presiune maxima de lucru este 16 bar la temperatura de 115°C.

- robinet cu sfera FE-FE cu filtru incorporat si sistem de curatare "back flush" model 56F/2. Sunt realizate pentru diametrul de 1".

- filtre din inox otel inoxidabil (AISI 304) cod FM pentru robinetele cu filtru; sunt fabricate in urmatoarele modele: FM20, FM28, FM 28N, FM40, FM60, FM80 si FM100, diametre intre  $\frac{1}{2}$ " si 2".

### d) Robinete cu sertar

- robinet cu sertar FI-FI din alama conf. BS5154, cu diametre de  $\frac{1}{2}$ " - 2", art. 175BSF. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 20bar si temperaturi de 100°C.

- robinet cu sertar FI-FI din bronz conf. EN 13828 din bronz (CuSn5Zn5Pb5) cu diametre de 3/8" - 2" art. 175GLB. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 100°C.

- robinet cu sertar FI-FI din alama, conf. EN 13828, cu diametre de  $\frac{1}{2}$ " - 2", art. 175GLO. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 100°C.

- robinet cu sertar FI-FI din alama, cu diametre de 2 $\frac{1}{2}$ " - 4" art. 175C. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 100°C.

### e) Robinete pentru radiatoare

- capete termostatice, art. 106CN, 107L, 107LR, 107LD, 107LHN, 107LOD, 109L, 109LCRO, 109LS.

- robinete cu cap termostatic in unghi art. 760P, 762P, 760R, 762R, 760DIN, 762 DIN, 762H, 770P, 772P, 770R, 772R, pentru diametre de 3/8" - 3/4".

- robinete cu cap termostatic drepte art. 761P, 763P, 761R, 763R, 761DIN, 763DIN, 763H,



771P, 773P, 771R, 773R, pentru diametre de  $3/8'' \div 3/4''$ .

- robinete cu cap termostatic in unghi invers, art. 800P, 810P, 801P, 811P.
- robinete retur in unghi art. 750N, 755N, 750R, 755R, pentru diametre de  $3/8'' \div 3/4''$ .
- robinete retur drepte art. 751N, 756N, 751R, 756R, pentru diametre de  $3/8'' \div 3/4''$ .
- robinete tur unghi manual, art. 940, 945.
- robinete tur drept manual, art. 941, 946.
- robinete tip H art. 951N, 915NS, 916N, 916NS, 925N, 925NS, 926N, 926NS, 927, 928, 930.
- ansambul extern de conectare art. 931, 932, 933, 934, 914N, 913FN.
- vana termostatata cu 4 cai art. 960P, 961P, 962.
- robinete cu cap thermostatic in unghi, cu corp reversibil, bidirectional, art. 760GBWN, 760GB.
- accesorii de imbinare, art. 3555D, 3555DS, 1007BDO, 1007BDOS, 1007BOR, 1007BO, 0913BO, 073S, 99SP, 045/D, 045/S, 0960S, 0915SN, 0925.

#### **f) Clapeta antiretur**

- din alama, montaj orizontal sau vertical, cu diametre de  $3/8'' \div 4''$ , art. 188. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 8-10bar si temperaturi de 110°C.
- din aliaj rezistent la coroziune, cu diametre de  $\frac{1}{2}'' \div 2''$ , art. 188NDA. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 100°C.
- din aliaj rezistent la coroziune, conf. BS 6282/1, racorduri compresiune conf. BS 864.2, cu diametre de 12 – 54mm, art. 188CRM. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 30°C.
- din aliaj rezistent la coroziune FExFI, nichelat, cu diametre de  $\frac{1}{2}'' \div 1''$ , art. 488NDA. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 100°C.

#### **g) Filtre Y de impuritati**

- din alama, cu sita din otel inoxidabil (AISI 304), pentru diametre de  $3/8'' \div 2''$ , art. 168/O. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 110°C.
- din bronz (CuSn5ZnPb5-c), cu sita din otel inoxidabil (AISI 304), pentru diametre de  $1/4'' \div 4''$ , art. 170. Sunt realizate pentru presiuni

maxime de lucru de 16bar si temperaturi de 110°C.

- filtru din inox pentru diametre de  $3/8'' \div 2''$ , art. 1019

#### **h) Colectoare / distribuitoare si accesorii din alama**

- Kit colector/distribuitor diam  $1''$ ;  $1\frac{1}{4}''$ , cu  $2\div 12$  circuite de  $\frac{3}{4}'' \times 18$  mm, art. 7035TDM, 7035VTD, 7035VRM. Kit-ul este compus din: un colector Art. 7035DM, un colector Art. 7035TEM, doua suporturi Art. 7080/1, doua etichete autoadezive Art. 070E. Colectorul /distribuitorul au  $2\div 12$  circuite de  $\frac{3}{4}'' \times 18$  mm. Sunt realizate pentru presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 90°C. Kit-ul nu are racordurile de imbinare pe circuite.
- colector liniar din bara trasa de alama, premontat cu detentori, cu  $2\div 12$  circuite de ( $\frac{3}{4}'' \times 18$  mm) si  $1''$ , culoare galben. Reglaj micrometric, cu iesiri circuite pentru compresiune si fara racorduri de imbinare pe circuite. Sunt realizate pentru diametre de  $1''$ ;  $1\frac{1}{4}''$ ;  $1\frac{1}{2}''$ , art. 7035DM.

Presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 90°C.

- colector liniar premontat cu robinete manevrare micrometrica, cu  $2\div 12$  circuite de  $\frac{3}{4}'' \times 18$  mm, art. 7035TEM, cu optiune de control termostatice sau electric, pentru circuitul retur. Colectorul are iesiri circuite compresiune dar este fara racorduri de imbinare pe circuite, are culoare galben. Sunt realizate pentru diametre de  $1''$ ;  $1\frac{1}{4}''$ .

Presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 90°C.

- Kit colector/distributor complet premontat, cu diametru de  $1''$ , cu  $2\div 12$  circuite de  $\frac{3}{4}''(18)$ , art. 7035VRT. Kit-ul c uprinde: colector bara cu debitmetre si robinete de echilibrare incorporate; colector bara cu capete termostatice cu optiune de control electric; suporti pentru collector.

- Kit colector/distribuitor complet premontat, cu debitmetre optice pe circuitul tur (de alimentare), cu  $2\div 12$  circuite de  $\frac{3}{4}'' \times 18$  mm, art. 7035TO. Sunt realizate pentru diametre de  $1''$ .

- Kit colector/distribuitor complet, cu debitmetru optic, cu  $2\div 12$  circuite de  $\frac{3}{4}'' \times 18$  mm, art. 7035F. Sunt realizate pentru diametre de  $1''$ ;  $1\frac{1}{4}''$ .

- colector liniar din bara alama trasa, cu 2÷6 circuite de  $\frac{3}{4}''$ x18mm, culoare galben, art.7000PMT. Sunt realizate pentru diametre de  $1\frac{1}{2}''$ . Presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 90°C.
- colector liniar, din bara alama trasa, cu 2÷12 circuite de  $1\frac{1}{2}''$ , art.7020, cu racorduri scaun plat filet G  $\frac{1}{2}''$ . Sunt realizate pentru diametre de  $\frac{3}{4}''$  si  $1''$ . Presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 110°C.
- colector liniar din bara trasa de alama cu iesiri pentru tevi de cupru sau otel moale, polietilena, cu 2÷12 circuite, art. 7035M. Sunt realizate pentru diametre de  $\frac{3}{4}''$ ,  $1''$ ,  $1\frac{1}{4}''$  si  $1\frac{1}{2}''$ . Presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 110°C.
- colector liniar din bara trasa de alama, Galben, cu 2÷12 circuite cu diametre de  $\frac{3}{8}''$ ,  $\frac{1}{2}''$ , art. 7000PM. Sunt realizate pentru diametre de colector de  $\frac{3}{4}''$ ,  $1''$ ,  $1\frac{1}{4}''$ . Presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 110°C.
- colector coplanar din bara trasa de alama, galben, cu 2+2 / 4+4 / 6+6 / 8+8 / 10+10 circuite de 16mm, fara racorduri de imbinare, art. 8035. Sunt realizate pentru diametre de colector de  $\frac{3}{4}''$  si  $1''$ . Presiuni maxime de lucru de 10bar si temperaturi de 90°C.
- colector premontat pentru aplicatii industriale, geotermale si anti-inghet. Diametrul colectorului este de  $1\frac{1}{2}''$  cu 6 circuite de G $1''$ , art. 7035S1.

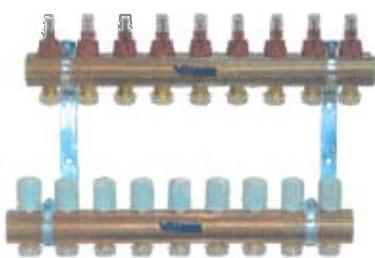


Fig. 2. Kit distribuitor/colector cod 7035TO

#### Accesorii pentru colectoare din alama

- robinet sfera cu racorduri G $1''$  con 24.7mmx1'', art. 52TFX/3.
- racord din alama cu 4 cai pentru colectoari pentru termometru, diam.  $1\frac{1}{2}'' \times 2'' \times 1/2'' \times \frac{3}{8}''$ , art. 070T/2.
- piulita si racord cu O-ring pentru art.52TFX/3. Diam.  $\frac{3}{4}''$ , art.1007TF.
- colector din alama  $\frac{3}{4}''$  pentru instalatii sanitare cu 2-3-4 circuite, conectare FE 15mm, art. P200.

- colector din alama  $\frac{3}{4}''$  pentru instalatii sanitare cu 2-3-4 circuite cu robinete rosii/albastre inclinate, conectare FE 15mm, art. P210.

- racord adaptor pentru tub multistrat 15mm x (16x12), art. P219, P219TEA 15mm x (16x11.6), art. P221, P221TEA.
- dop pentru colector,  $\frac{3}{4}''$  FE, cu garniture inclusa, art. P231.
- dop pentru colector,  $\frac{3}{4}''$  FE, cu garniture inclusa, art. P231 TEA.
- racord drept din alama, pentru imbinare cupru si tub din polietilena. Sunt realizate pentru diametre de  $3/8''$ - $3/4''$  x 14-20mm, art. 035/1, 035/1CR (aliaj rezistent la coroziune).
- racord de capat FE x FI x FI, pentru colectoari liniari. Sunt realizati pentru diametre de  $3/8''$ - $1\frac{1}{4}''$ , art. 070M.
- dop din alama, FE, galben cu garnitura a pentru colectoari liniari seria 7000PM. Sunt realizate pentru diametre de  $3/8''$  -  $1\frac{1}{2}''$ , art. 3522M+O.
- racord redus FE/FI, galben, cu garnitura, pentru colectoari liniari serie 7000PM. Sunt realizate pentru diametre de  $3/8''$  -  $1\frac{1}{2}''$ , art. 4523M+O.
- dop din alama cu garniture, pentru racord lateral la colectoare coplanare 8035. Sunt realizate pentru diametre interioare de 16,2mm si 24,7mm, art. 3523.
- niplu galben, pentru colectoari serie 7000PM. Sunt realizate pentru diametre de  $3/8''$  x  $\frac{1}{2}''$  si  $\frac{1}{2}''$  x  $\frac{1}{2}''$ , art. 035/M.
- racord din alama, galben, FE-FE pentru colectoari serie 7000PM., filet cilindric. Sunt realizate pentru diametre de  $\frac{3}{4}''$  -  $1\frac{1}{4}''$ , art.4040.
- Racord din alama, galben, FE-FE pentru colectoari serie 7000PM, filet cilindric. Sunt realizate pentru diametre de  $1''$  -  $1\frac{1}{2}''$ , art. 4040WM.
- racord cotit din alama, pentru colectoari, cu garnitura O-ring pentru robinetele seriile 52X-59X , art.1006.
- racord port termometru pentru art. T40' pentru colectoari liniari serie 7035TEM - 7035DM. Galben. Sunt realizate pentru diametre de  $3/8''$ - $1\frac{1}{4}''$ , art. 070TM.
- racord din alama port-termometru pentru iesirile colectorilor serie 7035TDM cu racordare eurocon G $3/4''$ . Sunt realizate pentru

diametre interioare de 18mmx18mmx3/8", art. 35T.

- racord excentric pentru colectori, etansare cu garnitura O-ring. Sunt realizate pentru diametre de 1" si 1 1/4", art. 7010EC.

- Kit golire/aerisire pentru colectori liniari. Are in componenta un robinet de golire si un dispozitiv automat de aerisire. Sunt realizate pentru diametre de 3/4"÷1 1/4", art. AC7035.

- Kit golire/aerisire pentru colectori liniari. Are in componenta un robinet de golire si un dispozitiv manual de aerisire. Sunt realizate pentru diametre de 3/4"÷1 1/4", art. AC7014.

#### **i) Colectoare / distribuitoare si accesorii din material polimeric (PA66) si alama**

Seria de colectoare din metal&plastic 7500 este realizata din material polimeric (PA66) si alama. Colectorul este modular si ofera posibilitatea extinderii ulterioare pana la 12 sau chiar 14 circuite. Caracteristicile tehnice ale acestor colectoare/distribuitoare sunt urmatoarele:

- diametrul: colectoarelor/distribuitoarelor 1";
- dimensiunile de iesire pentru circuite 3/4";
- debit maxim: 2,8 mc/h pentru diam. de 1";
- presiune maxima: 6 bar;
- presiune diferentiala maxima: 0.6 bar;
- temperatura maxima de lucru: 60 °C;
- distanta interax circuite 50mm;
- materiale: PA66 si inserturi din alama;
- fluide acceptate: apa, apa cu glicol (conc. max. 30%), apa cu fluide anticorozive.

Sunt realizeate urmatoarele produse:

- Kit colector/distribuitator modular modular din PE66 si alama, cu detentori premontat cu kit de golire/aerisire, cu 2-14 circuite, art. K7500P.

- Kit colector/distribuitator modular din PE66 si alama, premontat cu kit de golire/aerisire si debitmetru. Debita intre 1 l/min si 5 l/min 2-14 circuite cu 2-12 circuite, art. K7500TO.

- Kit de golire/aerisire automata, cu termometru, pentru colectoari K7500P. Sunt realizate pentru diametre de 1", art. ACC7500.

- Kit de golire/aerisire manuala, cu racord de golire/umplere si termometru, pentru colectoari K7500P. Sunt realizate pentru diametre de 1", art. ACT7514.

- set extindere distrib./colector modular PA66 pentru circuitul tur si retur, cu detentori, art. 7500TD. Sunt realizate pentru diametre de 3/4"x18mm.

- set extindere distrib./colector modular PA66 pentru circuitul tur si retur, cu debitmetru pe circuitul tur, art. 7500TO. Sunt realizate pentru diametre de 3/4"x18mm.

- racord de imbinare din PA66/alamă pentru colectorul K7500P, art. 7500E.

- capac din PA66 pentru colectorul K7500P., art. 7500C.

- suport Suport distribuitator/colector modular PA66 pentru colector K7500P, art. 7500Z.

#### **ii) Kituri de amestec si accesorii, din alama**

Kit-urile de amestec sunt realizate cu componente fabricate de FRATELLI PETTINAROLI, utilizate pentru reglarea parametrilor agentului de incalzire. Variantele constructive de kit-uri de amestec sunt urmatoarele:

- Kit de amestec complet pentru 1 circuit (Minishunt cu 1 circuit), art. 7002K/1. Kit-ul este compus din pompa de circulatie, robinet tur termostatic 1/2", robinet retur 1/2", senzor de comanda pentru capul termostatice, dispozitiv de aerisire 1/2", colector diam. 3/4", racord pentru eurocon 3/4".

- Kit de amestec complet pentru 2 circuite (Minishunt cu 2 circuite), art. 7002K/1. Kit-ul este compus din pompa de circulatie, robinet tur termostatic 1/2", robinet retur 1/2", senzor de comanda pentru capul termostatice, dispozitiv de aerisire 1/2", colector cu diametrul de 3/4", racord pentru eurocon 3/4".

- Kit de amestec complet pentru sisteme de incalzire prin pardoseala, cu diametrul de 1" si 1 1/4", art.7013PK, 7013VK, 7013PKK, 7013VRK.

- Kit de amestec complet pentru incalzire de joasa (prin pardoseala) si inalta temperatura (cu radiatoare), art. MIX. Kit-ul include pompa de circulatie cu 3 viteze si art. 107LKIT.

#### **KIT-uri pentru conectare radiatoare.**

- sistem complet pentru distribuirea la temperatura joasa si ridicata pentru incalzire prin pardoseala si radiatoare, art. 7015PK.

- Kit de amestec "Mini" pentru diametre de 1", art. 7021, 7021C

- Vana de amestec cu 3 cai, pentru diametre de 1/2"÷1 1/4", art. 156

- racord pentru debitmetru electronic, pentru diametre de 3/4", art. MPT3.

- debitmetru, cu racord de 3/4", art. 7035P.



- dispozitiv de aerisire automat, pentru diametre de 3/8", art. 696TM.
- valva antiretur pentru art. 696TM, pentru diametre de 3/8" si 1/2", art. 697.
- dispozitiv de aerisire automat cu valva antiretur, pentru diametre de 3/8" si 1/2", art. 696/97.
- robinete cu sfera cu racord pentru termometru art T40/60, HOL-FI, pentru diametre de 1" si 1/4", art. 52T/3BM.
- robinete sfera cu filtru si racord pentru termometru art T40/60, HOL-FI, pentru diametre de 1" si 1/4", art. 52FT/3M.
- set de robinete pentru colector, pentru diametre de 1" si 1/4", art. 52X (FI-FE), 52X/3 (FI-HOL).
- set de robinete unghi pentru colector, pentru diametre de 1" si 1/4", art. 59X (FI-FE), art. 59X/3 (FI-HOL).
- By-pass differential pentru kit distribuitori/colectori, art. BY7035. Ansamblul este compus din fittinguri din alama, O-ring din cauciuc si teava cupru.
- cap termostatic cu sonda de imersie (20 - 50 °C) pentru kiturile de amestec, art. 107LKIT.
- KIT alama pentru conectare radiatoare. Se utilizeaza in instalatiile de incalzire in pardoseala, pentru conectarea radiatoarelor care folosesc agent termic la temperaturi ridicate. Sunt realizate pentru diametre de 1".
- suport din otel zincat pentru kit de amestec, pentru diametre de 1" si 1/4", art. 7010/2.
- suport din otel zincat pentru colectoare, realizate pentru diametre de tevi de 3/4" pina la 1 1/4", art. 7080, 7080/1, 7080/2.
- suport din otel zincat pentru colectori pentru colectorii liniari serile 7000PM-7035M, cu diametre de 3/4" pina la 1", art. 8080.
- suport din otel zincat pentru colectorii coplanari serie 8035, art. 6080.
- suport din otel zincat pentru colectori, art. 6080/1.
- By-pass differential pentru kit distribuitori/colectori. Se utilizeaza pentru realizarea by-pass-ului pentru protectia pompei de circulatie. Ansamblul este compus din fittinguri din alama, O-ring din cauciuc si teava cupru, art. BY7035.



Fig. 3. Set robinete cu termometru HOL FI-FE

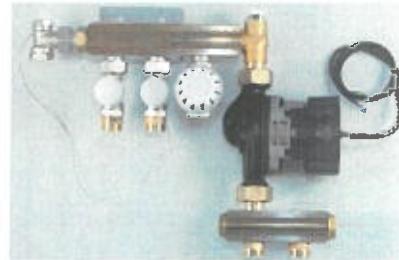


Fig. 4. Minishunt cu doua circuite

#### k) Racorduri din alama pentru tevi

- racord piulita, garnitura conica si reductie pentru teava de Cu sau otel moale (nickelata sau cromata), art. 3525.
- racord drept complet FE x tub de polietilena, art. 035P/1.
- racord drept complet FI x tub de polietilena, art. 036P/1.
- racord drept cupru-polietilena/cupru polietilena, art. 035/2, 035/2CR.
- racord drept din alama FE x tub multistrat, art. 035MP/1.
- racord drept din alama FI x tub multistrat, art. 036MP/1
- adaptor din alama, pentru tub din polietilena, art. 3015, si adaptor din aliaj rezistent la coroziune pentru tub din polietilena, art. 3015CR .
- adaptor complet pentru tub multistrat, art. 3015SCR.
- adaptor din alama, complet, pentru tevi cupru sau otel moale, art. 3625
- racord drept FI-cupru si polietilena, art. 036/1, si racord drept FI-aliaj rezistent la coroziune, art. 036/1CR.
- racord cotit 90° FE-cupru si polietilena, art. 045/1, si racord cotit 90° FE- aliaj rezistent la coroziune, art. 045/1CR.
- racord cotit 90° cupru-polietilena/ cupru-polietilena, art. 045/2 ; racord cotit 90° aliaj rezistent la coroziune -polietilena/ aliaj rezistent la coroziune-polietilena, art. 045/2CR.

- racord cotit 90° FI-cupru si polietilena, art. 046/1 ; racord cotit 90° FI- aliaj rezistent la coroziune si polietilena, art. 046/1CR.
- racord cotit 90° cu flansa de prindere in perete FI-cupru si polietilena, art. 046/5.
- teu din alama pt. racord la cele trei capete cupru-polietilena, art. 055/3 ; teu din alama pt. racord la cele trei capete aliaj rezistent la coroziune -polietilena, art. 055/3CR.
- racord adaptor pentru fittinguri din cupru si polietilena, art. 3550.
- racord cotit 90 din 3 piese FI/FE, art. 700
- racord drept din 3 piese FI/FE, art. 701

**I) Vane de control independente de presiune PICV (Pressure Independent Control Valves)** cuprind trei parti principale: regulator de presiune diferențială, vana de reglarea debitului, dispozitiv gradat de presetare a debitului

- Seria 91 versiunea compactă cu diametre 1/2"÷1", iar la capete filete interioare FI-FI.
- Seria 93 diametre 3/4"÷1 1/4", la capete cu racorduri cu hol.
- Seria 92 intruneste avantajele celorlalte vane din gama PICV la care se adauga beneficiul ca poate lucra cu apa puternic contaminată (include un cartus care retine murdaria). Gama de diametre 1/2"÷3/4" se imbina la capete cu filete

## 2. Agrementul tehnic

### 2.1. Domenii de utilizare acceptate în construcții

Armaturile și fittingurile produse de firma **FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.**, din ITALIA, se utilizează la executarea bransamentelor, instalatiilor de alimentare cu apă rece și caldă și în instalatiile de incalzire (incalzire radiantă prin pardoseala sau cu corpuri statice) din clădiri civile, social-administrative, culturale (birouri, magazine, restaurante) din construcții.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apă potabilă robinetele de concesie dețin avizul sanitar 19 CRSPB/15.04.2014, eliberat în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apă potabilă robinetele de concesie dețin avizul sanitar/notificare emis/emisa de Institutul Național de Sănătate Publică.

interioare (FI-FI) și diam. 1" are imbinarea cu racorduri hol.

Presiunea maxima de utilizare PN25bar.

Temperatura de utilizare între -10°÷ 120°C.



Fig. 5. Robinet de reglaj PICV seria 93

### 1.2 Identificarea produselor

Articolele produse de către firma **FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.** din ITALIA sunt marcate la fabricație, pe marcaje indicându-se:

- sigla firmei producătoare;
- standardul de fabricație;
- caracteristici funcționale;
- diametru;
- presiune de utilizare.

Avizul sanitar/notificarea se eliberează în funcție de compozitia materialelor care intră în contact cu apă potabilă.

### 2.2. Aprecieri asupra produsului

#### 2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții

Armaturile și fittingurile produse de firma **FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.**, din ITALIA, au calitatea de a fi utilizate în construcții deoarece îndeplinește cerințele esențiale ale Legii 10 din 1995, privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare.

#### \*Rezistență mecanică și stabilitate

Produsele se execută cu mașini specializate, cu sisteme automatizate și își păstrează caracteristicile dimensionale și funcționale la acțiunea solului și a socurilor exterioare, asigurând retelelor în care sunt montate o bună funcționare pe întreaga durată de



utilizare. Produsele nu necesita protectii impotriva coroziunii.

Partile componente ale produselor cat si montajul acestora asigura o rezistenta si stabilitate corespunzatoare specificatiei tehnice.

Calitatile de rezistenta si stabilitate rezulta si din durata de viata a produselor, declarata de producator.

#### \*Securitate la incendiu

Pentru armaturi si fittinguri nu au fost facute verificari pentru determinarea comportarii la foc.

#### \*Igienă, sănătate și mediu inconjurator

Produsele nu contin substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător, ele corespunzând integral condițiilor impuse prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, OUG 195/2005 cu completările și modificările Legii nr. 265/2006 privind protecția mediului, Legea nr. 211/2011, republicată în MO nr. 220/2014 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, Ordinul 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substancelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate in contact cu apa potabila și Ordinul nr. 119/2014 privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Materialele utilizate nu sunt biodegradabile, iar la terminarea duratei de utilizare vor fi reciclate.

Evidenta gestiunii deseurilor se ține lunar, pe categorii, conform prevederilor HG nr. 856/2002. Este implement un sistem de management de mediu conform cerințelor ISO 14001:2015, existând o procedură internă de gestiune a deșeurilor.

#### \*Siguranța și accesibilitate în exploatare

Siguranța în exploatare armaturilor si fittingurilor pentru instalatiile sanitare si de incalzire este îndeplinită prin măsurile

constructive inițiale ale acestora. Produsele sunt realizate din materie prima produsa in regim de asigurarea calitatii conform ISO 9001:2015. Produsele nu necesita protectii impotriva coroziunii. Daca se respecta indeplinirea tuturor conditiilor de montaj impuse de producator si normativele romanesti in vigoare se apreciaza o buna siguranta in functionare.

#### \*Protecția împotriva zgromotului

In cazul armaturilor si fittingurilor pentru instalatiile sanitare si de incalzire aceasta cerinta nu se aplica.

#### \*Economie de energie și izolare termică

In cazul armaturilor si fittingurilor pentru instalatiile sanitare si de incalzire nu aplica aceasta cerinta.

#### \*Utilizare sustenabila a resurselor naturale

In cazul armaturilor si fittingurilor pentru instalatiile sanitare si de incalzire, aceasta cerinta nu se aplica.

#### 2.2.2. Durabilitatea și întreținerea produsului

Calitățile materialelor utilizate și controlul fabricației, efectuat în scopul menținerii constante a calității, permit realizarea unor produse cu o durabilitate ridicată.

Durata de viață medie, precizată de producător, este de **40 de ani**, in conditii normale de exploatare.

Producătorul acordă o garanție de **24 luni** de la data livrarii.

Intretinerea produselor nu presupune operatiuni dificile si nici costisitoare deoarece constructia acestuia este fiabila si rezistenta.

#### 2.2.3. Fabricația și controlul

Asigurarea constanței calității produselor este realizată prin executarea unui control intern în conformitate cu Sistemul de Management al Calității și cu precizările din Manualul de Asigurare a Calității întocmit cu respectarea recomandărilor din norma ISO 9001/2015.

Totodată se execută un control extern unității, de laboratoare neutre.



## **2.2.4. Punerea în operă**

Punerea în operă a armaturilor și fittingurilor pentru instalatiile sanitare și de incalzire se realizează conform instrucțiunilor de montaj și exploatare ale producătorului și în conformitate cu normativele în vigoare I.9-2015, I.13-2015, P-118-1999. Executia lucrarilor de instalatii se va efectua de personal calificat.

Produsul se montează conform proiectului.

Toate aceste operații trebuie făcute numai de către persoane calificate, cu experiență și conform cu instrucțiunile de instalare elaborate de producător respectând cerințele normativelor românești în vigoare.

## **2.3. Caietul de prescripții tehnice**

### **2.3.1. Condiții de concepție**

La elaborarea tehnologiei de fabricație s-a avut în vedere obținerea și păstrarea constantă a proprietăților și caracteristicilor produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calității declarate în Sistemul de Management al Calității, în Manualul de Asigurare a Calității și în politica de calitate, proprii producătorului.

Produsele sunt astfel concepute încât să respectă exigențele legislației în domeniu, precum și cerințele ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare, acestea fiind prezentate în subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehnic.

### **2.3.2. Condiții de fabricare**

Fabricarea armaturilor și fittingurilor pentru instalatiile sanitare și de incalzire se realizează la firma FRATELLI PETTINAROLI S.P.A. din Italia, cu respectarea prevederilor din Manualul de Asigurare a Calității întocmit în conformitate cu recomandările din norma ISO 9001:2015 și a normelor de proiectare.

### **2.3.3. Condiții de livrare**

Armaturile și fittingurile se livrează ambalate în cutii de carton, în pungi de plastic sau paletizate, în gama și cantitățile necesare solicitate de clienti.

La livrare produsele trebuie să fie însotite de Agrementul Tehnic, de Declarația de Conformitate cu acesta (dată de reprezentantul acestuia), de Avizul Sanitar pentru produsele care se utilizează în

contact cu apă potabilă și de instrucțiuni de utilizare și exploatare editate în limba română.

Pentru transport și depozitare de lungă durată producătorul va furniza date privind condițiile de transport și depozitare.

### **2.3.4. Condiții de punere în operă**

Punerea în operă se efectuează conform instrucțiunilor elaborate de producător și prevederilor normativelor în vigoare în România:

- **I.9-2015** Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente cladirilor
- **I.13-2015** Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de incalzire centrală
- **P 118-1999** Normativ de siguranță la foc a construcțiilor.
- **P 118/2-2013** Normativ de siguranță la foc a construcțiilor. Partea II – Instalații de stingere
- **C 300-1994** Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

### **Concluzii**

#### **Aprecierea globală**

- Utilizarea Armaturilor și fittingurile pentru instalatii de apă și incalzire, tip PETTINAROLI, în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement.

Pentru utilizarea preconizată în contact cu apă potabilă armaturile și fittingurile, trebuie să dețină aviz sanitar/notificare emis/emită de Institutul Național de Sănătate Publică.

### **Condiții**

- Calitatea produselor și metodele de fabricare, au fost examineate și găsite corespunzătoare de către Laboratorul de încercări INSIST – Universitatea Tehnică de Construcții București, România și de beneficiarii din România și trebuie menținute la acest nivel pe totă durata de valabilitate a acestui agrement.



● Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avut în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui agrement.

● Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsele.

● Orice recomandare relativa la folosirea în condiții de siguranță a acestui produs, care este conținută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa în operă.

● Institutul European pentru Științe Termice din București răspunde de exactitatea datelor înscrise în Agrementul Tehnic și de încercările sau testelete care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor tehnice legale în vigoare.

● Oportunitatea elaborării agrementului tehnic este stabilită de Institutul European pentru Științe Termice din București.

● Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată de către producător, conform programului stabilit de Institutul European pentru Științe Termice din București, program care constă în:

- verificarea asigurării menținerii constante a materiei prime și a produsului finit;
- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea etanșeității.

Verificările se vor efectua la un interval de 24 luni și vor fi consemnate prin buletine de încercări. Totodată se va întocmi un proces verbal semnat de titular, laboratorul care a efectuat verificările și elaboratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea Sistemului de Management al Calității la producător.

● Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

● Institutul European pentru Științe Termice din București va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu

dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita va solicita MDLPA anularea agrementului tehnic din baza de date.

● Anularea agrementului tehnic se va face și în cazul constatării prin controale, efectuate de către organismele de supraveghere a pieței, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului.

● În cazul în care care titularul de agrement tehnic nu se conformează prevederilor din agrementul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea agrementului tehnic și anularea din baza de date a MDLPA.

**Valabilitatea agrementului tehnic este:**  
**27.10.2024**

**Valabilitatea avizului tehnic este: 27.10.2023**

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia. În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate initial.

**Președinte grupă specializată nr. 5**

Dr. ing. Daniela TEODORESCU

Institutul European pentru Științe Termice

**DIRECTOR EXECUTIV**

dr.ing. Anica LINIE



### **3. Remarci ale grupei specializate**

La baza întocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentația pusă la dispoziție de către solicitant.

S-a constatat că firma producătoare este certificata de catre BSI pentru Sistemul de Management al Calității conform ISO 9001:2015, pentru Sistemul de Management de Mediu conform ISO 14001:2015, toate valabile la data elaborării acestui agrement tehnic.

**Armaturile si fittingurile pentru instalatii de apa si instalatii de incalzire, tip PETTINAROLI**, pentru care SC VALROM INDUSTRIE SRL a solicitat prezentul agrement tehnic, a facut obiectul agrementului tehnic 017-05/3048-2019. Pe perioada valabilitatii vechiului agrement tehnic nu au fost semnalate reclamatii privind calitatea si comportarea produselor.

Produsele își vor menține constante caracteristicile funcționale în timpul exploatarii, cu condiția respectării indicațiilor de utilizare și cu normele tehnice cu completările si modificările ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingrijii ca la punerea in functiune si receptia la beneficiar a armaturilor si fittingurilor pentru instalatiile sanitare si instalatiile de incalzire, acestea sa aiba elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care sa cuprinda si norme de tehnica securitatii muncii specifice. Solicitantul se va ingrijii de urmarirea in exploatare a functionarii la parametri a acestor produse.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale, se vor aduce la cunoștinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportării în exploatare se va urmări, obseva și analiza, pe întreaga durată de valabilitate a agrementului tehnic, modul de funcționare a produselor.

Agramentul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru față de producător.

### **SINTEZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE**

Centralizator cu testelete de laborator efectuate în laboratorul INSIST - UTCB, Kit distribuitor - colector Quadro Eurocon 3 circuite, diametru 1" x ¾", model colector 7035VRM.

<b>Verificarea</b>	<b>Metoda de verificare</b>	<b>Verifier</b>	<b>Cerințe</b>	<b>Rezultate</b>
Verificarea etanșeității	ILT 03	Laborator INSIST	Încercarea de rezistență la etanșeitate s-a efectuat în interiorul laboratorului, la temperatura mediului ambiant de $(19 \pm 0,5)$ °C. Epruveta a fost umplută cu apă rece de $(10 \pm 0,2)$ °C. S-a aplicat treptat și s-a menținut constantă timp de 30 minute o presiune de 1,5 x presiunea nominală de lucru, respectiv $15 \pm 0,6$ bar.	În urma testării nu s-au constatat scăpari de fluid în zonele de îmbinare din cadrul ansamblului, ruperi de material sau deformări. Coresponde
Verificarea aspectului	ILT12	Laborator INSIST	În urma analizei suprafeței exterioare nu s-au constatat asperitați, neregularitați, înainte și după testarea la etanșeitate.	Coresponde



Grupa specializată nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Științe Termice din București își înșușește rezultatele încercărilor emise de **Laboratorul de Încercari INSIST certificat de acreditare RENAR LI 205**, care sunt conform Raportului de încercări nr: **00584/04.03.2019**.

#### 4. Anexe

- **Extrase semificative din procesul verbal 210913 din 10.09.2021 al ședinței de deliberare a grupei specializate.**

În ședința de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Științe Termice din București, alcătuită din dr.ing. Daniela Teodorescu, dr.ing. Anica Ilie, dr.ing. Mădălina Nichita, dr.ing. Alina Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-05/3545-2021 referitor la:

- „**„Armaturi si fittinguri pentru instalatii de apa si incalzire, tip PETTINAROLI”** produse de firma FRATELLI PETTINAROLI S.P.A., din ITALIA.

În cadrul ședinței s-au evidențiat următoarele aspecte:

- Dosarul de agrement tehnic este complet și la elaborarea lui au fost respectate Instrucțiunile din HG 750/2017 și OM 435/2021.
- „**„Armaturi si fittinguri pentru instalatii de apa si incalzire, tip PETTINAROLI”** corespund cerințelor stabilite de Legea Calității în Construcții – Legea nr. 10/1995, cu completările și modificările ulterioare.

Constatând cele de mai sus, comisia internă de avizare propune către CTPC aprobarea prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, până la data de 27.10.2024.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta elaboratorului rezultatele verificărilor privind urmarirea comportării în exploatare a produsului pus în opera, acestea urmand să fie anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilității Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3545-2021 conținând 95 pag. face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

***Titulari : S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.***

B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, București  
tel: 0040/21-3173800, fax: 0372.899.445

***S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.***


Șos. Vitan Bârzești, nr. 11A, sector 3, București  
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

***S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.***

B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, București  
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

***S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.***

Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitești  
tel: 0248/212.099



**S.C. TRIASCONI S.R.L.**  
Str. Alexandru Iliescu, nr. G1-G2, Oltenita,  
tel. 0242/515.743

**Raportorul grupei specializate nr. 05**

dr.ing. Anica ILIE

**Membrii grupei specializate:**

dr.ing. Daniela TEODORESCU

președinte

dr.ing. Anica ILIE

raportor

dr.ing. Madalina NICHITA

dr.ing. Alina GIRIP

*Hilie*

*Anica*

*Alina*

*Madalina*

*EITS*



**DECLARATIE DE CONFORMITATE****Nr. VLR MAR 6.2 / Data: 09.11.2021**

**Valrom Industrie SRL**  
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
 cod 062204, București  
 Tel: + 4 021 317 38 00;  
 Fax: + 4 037 289 94 45;  
[www.valrom.ro](http://www.valrom.ro); [office@valrom.ro](mailto:office@valrom.ro)  
 REG COM J40/4810/1996  
 CIF RO8529679  
 Capital social: 6.706.000 lei

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:****ARMATURI SI FITINGURI PENTRU INSTALATII DE APA SI INCALZIRE, PRODUCATOR FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.****2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:**

WaterKIT - Robinet concesie alama D.1/2" - 2" pentru instalatii de apa.

PexKIT - Kituri distribuitor-colector cu 2-12 circuite si accesoriile lor (adaptorii, fittinguri, debitmetre, suporti, robinete cu termometru, etc), kituri de amestec, kituri de golire/aerisire, vane de amestec, robinete termostatabile, cap termostatic, s.a.

**3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:**

Se utilizeaza la executarea bransamentelor, instalatiilor de alimentare cu apa rece si calda si in instalatiile de incalzire (incalzire radianta prin pardoseala sau cu corpuri statice) din cladiri civile, social-administrative, culturale (birouri, magazine, restaurante) din constructii.

**4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:**

**FRATELLI PETTINAROLI S.P.A.**, Via Pianelli, 38-28017 S. Maurizio d'Opaglio (NO) – Italia, tel: +39 0322 96217, fax: +39 0322 96546

**5. Numele si adresa de contact a distribuitorului autorizat:****SC VALROM INDUSTRIE SRL,**

Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania

Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 0372.89.94.45, mail: [office@valrom.ro](mailto:office@valrom.ro), web: [www.valrom.ro](http://www.valrom.ro)**6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:****AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/3545-2021.****7. Performantele produsului testat:****Distribuitor/colector Eurocon quadro D 1", 3 circuite**

CARACTERISTICI	STANDARDUL DE INCERCARI	CERINTE	VALORI DECLARATE
<b>Verificarea aspectului</b>	Instructiune de laborator INSIST ILT 12	Suprafata exterioara trebuie sa nu prezinte asperitati, neregularitati.	<b>Coresponde</b>
<b>Verificarea etanșeității</b>	Instructiune de laborator INSIST ILT 03	Încercarea de rezistență la etanșeitate s-a efectuat în interiorul laboratorului, la temperatura mediului ambient. Epruveta a fost umpluta cu apa rece. S-a aplicat treptat și s-a mentinut constanta timp de 30 minute o presiune de 1,5 x presiunea nominala de lucru, respectiv (15±0,5) bar.	În urma testarii nu s-au constatat scăpari de fluid în zonele de îmbinare din cadrul ansamblului, ruperi de material sau deformari. <b>Coresponde</b>

**Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator INSIST Incercari Sisteme si Echipamente Termice - INSIST , B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, certificat acreditare RENAR LI205.**

**Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a distribuitorului identificat la punctul 5.**

**Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:**

**Silvia DRACEA - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii**

Bucuresti,  
09.11.2021

